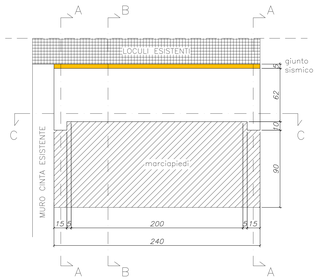

PIANTA PLATEA E MARCIAPIEDI

SCALA 1:25



ARMATURA PARETI

SCALA 1:25

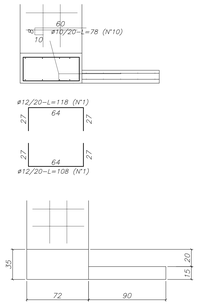

SEZIONE A–A PLATEA

SCALA 1:25

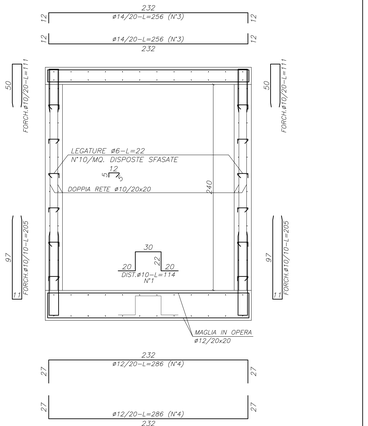

SEZIONE C–C
PLATEA, PARETI LATERALI E COPERTURA

SCALA 1:25

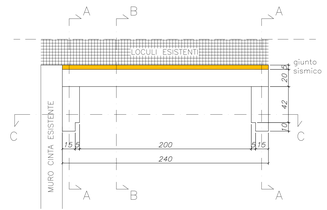

PIANTA PARETI

SCALA 1:25

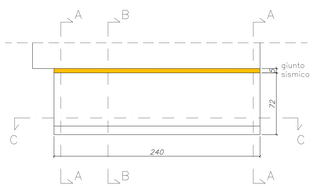

PIANTA COPERTURA

SCALA 1:25

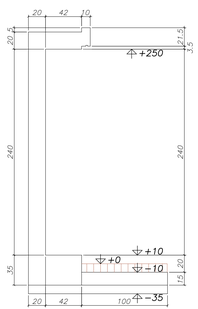

SEZIONE B–B
PLATEA, COPERTURA E PARETE

SCALA 1:25

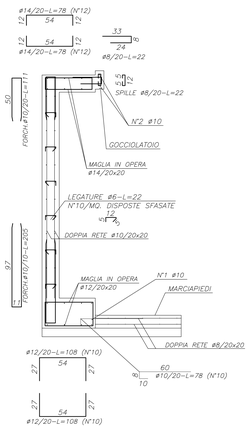

PRESCRIZIONI GENERALI

SOVRAPPOSIZIONE RETI

LUNGHEZZA DI SOVRAPPOSIZIONE MINIMA DI UNA MAGLIA, COMUNQUE NON INFERIORE A 30 CM

1 MAGLIA

DIAMETRO MINIMO MANDRINO

ø (mm)	Dmin
ø<12	4 ø
12<ø<18	8 ø
18<ø<24	10 ø
24<ø	12 ø

MATERIALI: (salvo diverse indicazioni)

		Rck28	Tipo di cemento	Dim. max. aggregato (mm)	Rapporto A/C (max)	Classe di lavorabilità	Copriferro Cnf (UNI-EN 206) (mm)	Classe di esposizione (UNI-EN 206)
		(MPa)						
– Calcestruzzo : Fondazioni	R	CEM-II/A-L	32.5R	32	0.55	S3	40	XC2
Lastre copertura	40	CEM-II/A-L	42.5R	20	0.50	S4	20 ref. 20 sup.	XC4
Pareti sp.20	40	CEM-II/A-L	32.5R	20	0.50	S4	40	XC4

Tutti i calcestruzzi dovranno essere caratterizzati dal minimo rck/a possibile
Il ricoprimento "Cnf" secondo UNI-EN 206 viene computato tra il ferro secondario (staffe o reti) più esterno e la superficie esposta più vicina del calcestruzzo
Il ricoprimento "Cnf" indicato è il minimo; eventuali valori superiori sono indicati nei particolari costruttivi

PRESCRIZIONI:

- TUTTE LE MISURE SARANNO VERIFICATE IN CANTIERE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI
- TUTTE LE QUOTE SONO ESPRESSE IN cm

ing. BARADEL PIETRO

via Magnadola n. 19
31046 – Cessalto (TV)

tel. 3492564635
email: pietro.baradel@gmail.com

2 c

COMUNE:	CESSALTO (TV)
OGGETTO:	COSTRUZIONE LOCULI E CINERARI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
COMMITT:	COMUNE DI CESSALTO
	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DELLE OPERE STRUTTURALI (CINERARI)